



CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL – LAS-XD 1457

Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ trung tâm: 81A/5 đường 109, phường Phước Long B. quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 02866.811.384 **Email:** vncehcm@vnce.vn **Web:** www.vnce.vn

HĐKT : 2018/TNVLXD

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 01.06.0044/18/TNVLXD

Trang : 01/02

1. Cơ quan gửi mẫu: **Công ty TNHH Hóa Chất Xây Dựng Hi-Crete.**
Địa chỉ: 51 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP HCM.
2. Công trình/ Dự án: N/A.
Địa chỉ:
Hạng mục:
3. Loại mẫu: Phụ gia siêu dẻo chậm đông kết chủng loại G, Hi-Crete R7.
4. Số lượng: 01 tổ mẫu.
5. Ngày nhận mẫu: 10/08/2018.
6. Thiết bị thí nghiệm: Máy nén uốn, tủ sấy, lò nung, cân kỹ thuật, thiết bị Vica, máy trộn...
7. Người lấy mẫu: Mẫu do khách hàng lấy và gửi đến.
8. Do ông/ bà: Chức vụ: Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Mức YCKT	Phương pháp thử
1	Hàm lượng chất khô	%	38.12	-	TCVN 8826:2011
2	Tỷ trọng	g/cm ³	1.060	-	TCVN 8826:2011
3	Độ pH	-	5.5	-	TCXDVN 329 :2004
4	Hàm lượng ion Clo	%	0.033	≤0.1	TCVN 8826:2011
5	Hàm lượng tro	%	0.018	-	TCVN 8826:2011
6	Lượng nước trộn tối đa so với mẫu đối chứng	%	77.9	≤88	TCVN 8826:2011
7	Thời gian đông kết chênh lệch so với mẫu đối chứng				
	Thời gian bắt đầu	Giờ	2.25	1≤t≤3.5	TCVN 8826:2011
	Thời gian kết thúc		3.15	≤3.5	


Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2018

Thí nghiệm viên

Phó phòng thí nghiệm

Giám đốc

Lê Huy Hoàng

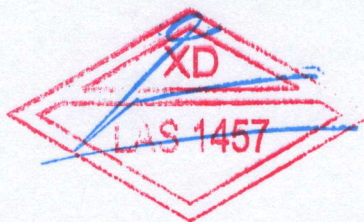

Võ Hoàng Quốc Huy



Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.



CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL – LAS-XD 1457

Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ trung tâm: 81A/5 đường 109, phường Phước Long B. quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 02866.811.384 **Email:** vncehcm@vnce.vn **Web:** www.vnce.vn

HĐKT : 2018/TNVLXD

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 02.06.0044/18/TNVLXD

Trang : 02/02

- Cơ quan gửi mẫu: **Công ty TNHH Hóa Chất Xây Dựng Hi-Crete.**
Địa chỉ: 51 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP HCM.
- Công trình/ Dự án: N/A.
Địa chỉ:
Hạng mục:
- Loại mẫu: Phụ gia siêu dẻo chậm đông kết chủng loại G, Hi-Crete R7.
- Số lượng: 01 tổ mẫu.
- Ngày nhận mẫu: 10/08/2018.
- Thiết bị thí nghiệm: Máy nén uốn, tủ sấy, lò nung, cân kỹ thuật, thiết bị Vica, máy trộn...
- Người lấy mẫu: Mẫu do khách hàng lấy và gửi đến.
- Do ông/ bà: Chức vụ: Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Mức YCKT	Phương pháp thử
8	Cường độ nén tối thiểu so với mẫu đối chứng				
	- 1 ngày	%	168.7	≥125	TCVN 3118:1993
	- 3 ngày		158.1	≥125	
	- 7 ngày		147.5	≥115	
	- 28 ngày		140.8	≥110	
9	Cường độ uốn tối thiểu so với mẫu đối chứng				
	- 3 ngày	%	128.6	≥110	TCVN 3119 :1993
	- 7 ngày		117.1	≥100	
	- 28 ngày		112.3	≥100	

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2018

Thí nghiệm viên

Phó phòng thí nghiệm

Giám đốc



Lê Huy Hoàng

Võ Hoàng Quốc Huy

Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.